



Nyilvántartási szám:4233193-65371292/2017

Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet

JEGYZŐKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ELSZÁMOLÁSÁHOZ

A megrendelő neve és címe: GÉM Kft
6720 Szeged Arany János utca 7
A megrendelő értesítési címe: 6720 Szeged Arany János utca 7
Bankszámlaszám/Csekkszám: 11100403-10490196-01000003
Adószáma: 10490196-2-06

A munka megnevezése:
Adatszolgáltatási azonosító szám: 4233193-65371250/2017
Beadvány azonosító: 057/2017
Tárgy jellege: ADATSZOLGÁLTATÁS
Tárgy: Hódmezővásárhely, Tram train Vízvezeték-, csatorna-, termálvíz vezeték-, informatikai vezeték kiváltás terve

Adatszolgáltatás időpontja: 2017.01.18

1. Közműegyeztetések és díjai

Megnevezés	ME	Egység ár[Ft]	Menny.	Netto díj [Ft]	ÁFA [Ft]	Bruttó díj [Ft]
09. Mérnök óradíj - Szerkesztés, adatösszekészítés, konzultáció, tervvéleményezés	óra	20000	0.25	5000	1350	6350
08. Poligonos kijelölésű adat	km	5000	1.901	9505	2566	12071

2. Egyeztetés díja

3. Összesítés

Fizetendő összeg:	14505	3916	18420
-------------------	-------	------	-------

Alulírott vállalom, hogy csekken történő fizetés esetén a kapott csekken azonnal-, átutalás esetén pedig a számla kézhezvételét követő 8 napon belül kiegyenlítem a fizetendő összeget.

A megrendelő a rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik fél részére át nem adhatja, valamint a tárgyi adatszolgáltatáson kívüli egyéb feladatokra nem használhatja fel. A megrendelő, vagy alvállalkozója az adatokat a Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Titka-ként kezeli. A végzett munkájuk során tudomásukra jutott üzleti titkot az 1996. évi LVII. törvény, a személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvény szerint megőrzi és az abban foglaltak betartására kötelezettséget vállal, és kizárólag a szerződése teljesítése céljából feltétlenül szükséges mértékig használják fel.

Puskás Réka
Név

GÉM
Gépész, Építő és Mélyépítő
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
6720 Szeged, Arany János u. 7.
Puskás Réka
Aláírás

Terdik János

Passzív hálózatok ágazat
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet

Telefonon/e-mail-en egyeztetve



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Délkelet-magyarországi szolgáltatási központ

5000 Szolnok Madách Imre utca 2-4.
5001 Szolnok Pf. 54
Tel: 56/405-679 Fax: 56/411-222

GÉM Kft
Szeged
Arany János utca 7
6720

Ügyiratszám: 4203701-66280991-2/2017

Ügyintéző: Soós Sándor

Telefon: 56/405-679

Telefax: 56/411-222

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 2017-03-02

Tárgy jellege: EGYÉB

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Hódmezővásárhely, Tram train - Infomatikai vezetékek kiváltás

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék; A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.03.02

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.



EGYÜTT. VELED

Szolnok, 2017.03.02

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Délkelet-magyarországi Szolgáltatási Központ

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.

13



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Délkelet-magyarországi szolgáltatási központ

5000 Szolnok Madách Imre utca 2-4.
5001 Szolnok Pf. 54
Tel: 56/405-679 Fax: 56/411-222

GÉM Kft
Szeged
Arany János utca 7
6720

Ügyiratszám: 4203701-66281086-2/2017

Ügyintéző: Soós Sándor

Telefon: 56/405-679

Telefax: 56/411-222

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 2016-03-02

Tárgy jellege: EGYÉB

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Hódmezővásárhely, Tram train -geotermikus távfűtő rendszer vezeték kiváltás

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék; A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.03.02

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.



EGYÜTT. VELED

Szolnok, 2017.03.02

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Délkelet-magyarországi Szolgáltatási Központ

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.

13

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
(Közműnyilatkozatként nem használható)

Készült: Szeged Vársárhelyi Pál u. 6. sz. alatt az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Szegedi Üzemegység hivatalos helyiségében
2017. január 05.-én

Jelen vannak: Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részéről: **Nádasdi Ferenc** tervtáros
A kérelmező: **Puskás Réka** (GÉM Kft.)

Tárgy: közműegyeztetés kérése Hódmezővásárhely Tram Train vízvezeték-, csatorna-, termálvíz vezeték, informatikai vezeték kiváltás - közműegyeztetése

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásunk **gáz-szakági térképszelvényeit** betekintésre bocsátottuk.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetékét vagy biztonsági övezetét:

érint* (keresztez* párhuzamosan halad*)

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték adatai:

- üzemi nyomása: **3 bar 0,03 bar** anyaga és átmérője: **fájlokban jelölve**

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni! A Közműnyilatkozat kiadásához üzemegységünkhöz 2 db kiviteli tervdokumentációt kell benyújtani legalább az alábbi tartalommal:

- a gázelosztó vezeték is tartalmazó helyszínrajz a **gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével**
 - a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § és 19/B §) **tartalmazó műszaki leírás,**
 - üzemegység vezető előzetes jóváhagyása esetén a gázelosztó vezeték kutatóárokka történő feltárásának szükségességét
 - **tervezői nyilatkozat,** mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza
- Érintettség esetén az érintett gázvezeték szakasz **tervmásolatait a kérelmező átvette, az átadott dokumentáció felsorolása:**

1 db M=1:500 A/4 méretarányú térképszelvény másolat, ill. digitális térkép.

Átadott fájlok: Tramtrain HMVH1.dwg , Tramtrain HMVH2.dwg, Tramtrain HMVH3.dwg Tramtrain HMVH4.dwg
(863kB)

A GÁZELOSZTÓ VEZETÉK SZÉLSŐ ALKOTÓITÓL SZÁMÍTOTT 1-1 MÉTERES ÖVEZETBEN SZILÁRD ÚTBURKOLAT BONTÁS KIVÉTELÉVEL GÉPI FÖLDMUNKA NEM VÉGEZHETŐ!

A gázvezeték sérülése esetén kérjük a 80-820-141 telefonszámot hívni!

Megrendelés alapján a szakközeg jelenléte igénybe vehető az üzemegységünkön.

A gázközmű rongálásokat Társaságunk az elkövetőnek kiszámlázza, a többszörösen, illetve Közműnyilatkozat beszerzése nélkül rongálók ellen szabálysértési feljelentéssel élünk a Bányakapitányság felé. A beruházás fővállalkozója erkölcsi és anyagi felelősség is tartozik az alvállalkozója tevékenységéért, ebből következően, ha a rongálást elkövető alvállalkozó nem fellelhető, illetve nem hajlandó rendezni annak javítási és egyéb felmerülő költségeit, úgy azt a fővállalkozó felé fogjuk érvényesíteni.

Nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes!

Megjegyzés:

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GÁZHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Keleti Gázüzem Szegedi Üzemegység

6724 Szeged, Vársárhelyi Pál u. 6.
Telefon: 36 62 569 600 Fax: 36 62 466 998

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Földgázelosztó

Puskás Réka
Kérelmező

Megrendelés és munkaigazolás térképi szolgáltatásról

Megrendelő (Ügyfél/Cégnév) neve:	GÉM KFT.			
Megrendelő címe:	6720 SZEGED, Arany János u. 7.			
Megrendelő anyja neve/adószáma:	10490196-2-06			
Megrendelő szig. száma / <u>cégjegyzék száma:</u>	06-09-000739			
Megrendelés dátuma:	2016. december 19.			
Érintett helyszínek száma [db]:	1 db			
A térképi szolgáltatást közműegyeztetés követi (Igen/Nem)	igen			
Szolgáltatott szakági információ leírása (feszültségszint, település kül/bel terület):				
Adatszolgáltatás célja, a beruházás megnevezése (pl: vízhálózat tervezése): Hódmezővásárhely, Tram-train vasútvonal nyomvonalán vízvezeték-, csatorna-, termálvíz vezeték-, informatikai vezeték kiváltás terve				
Adatszolgáltatás:		Elvégzett munka		
Azon.	Megnevezése	díja	Érték.	
1.	A/4 vagy A/3 térképmásolat készítése fólia (papír)-alapú szakági helyszínrajzról	200 Ft + ÁFA/db 254 Ft/db	Ft
2..	Teljes szelvény másolat készítése fólia (papír)-alapú M 1:500 szakági nyilvántartásról	2 000 Ft + ÁFA/szelvény 2 540 Ft/szelvény	Ft
3.	A/4 vagy A/3 térképmásolat nyomtatása papír hordozóra digitális nyilvántartásból	1 000 Ft + ÁFA alapdíj + 500 Ft + ÁFA / dok 1 270 Ft alapdíj + 635 Ft/dokumentum	Ft
4.	Teljes szelvény nyomtatása papír hordozóra M 1:500 nyomtatása digitális nyilvántartásból	4 000 Ft + ÁFA/szelvény 5 080 Ft/szelvény	Ft
5.	Digitális formátumú adatszolgáltatás	1 000 Ft + ÁFA alapdíj + 500 Ft + ÁFA / dok 1 270 Ft alapdíj + 635 Ft/dokumentum	Ft
Összesen:			Ft

Jelen igazolás aláírásával elismerem a térképi szolgáltatás igénybe vételét. Az adatszolgáltatás ellenértékét az EDF DÉMÁSZ Hálózati elosztó Kft. részéről kiállított számla ellenében kiegyenlítem.

Kelt: SZEGED, 2016. december hó 19. nap

.....
Adatszolgáltató Geodéziai Partner	Ügyfél (vagy meghatalmazott képviselője)

Ügyfélkapcsolat
száma:

2020397946

Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vázlatok) alapján egyeztettük a(z)

Hódmezővásárhely, Tram train Geotermikus távfűtő rendszer vezetékek kiváltás

Ady E.-Szőnyi-Andrássy-Bajcsy Zs. u.) (Rajkszám: G-1, G-2,...-G-11)

elnevezésű létesítményt, annak kivitelezéséhez az alábbiak szerint hozzájárulunk.

A tervezett létesítmény, valamint a kivitelezés közbeni munkálatok DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonú **közcélú villamos művet vagy annak biztonsági övezetét** * és/vagy DÉMÁSZ Zrt. tulajdonú **közüvilágítási berendezést vagy annak biztonsági övezetét** *

⇒ érinti (pl. keresztez, párhuzamosan halad)*

⇒ nem érinti* (* a megfelelőket alá kell húzni)

Érintettség esetén, a hátoldalon található előírásokat kérjük figyelembe venni!

A tervezett létesítmény környezetében lévő közepesfeszültségű földkábelek, illetve miatt – a munkálatok	IGEN****
megkezdése előtt – legalább 8 nappal a szakfelügyelet megrendelése kötelező:	NEM****
A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés és időpont-egyeztetés a nyilatkozat hátoldalán megadott elérhetőségeken és rendelkezésre álló időpontokban lehetséges a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Üzemeltetési Régiójában személyesen.	

(**** a megfelelő előírást be kell karikázni)

Az érintett hálózati berendezések szakági térképei vonatkozásában (***) a megfelelőt alá kell húzni)

adategyeztetés történt****

adatszolgáltatás

adatszolgáltatás

(geodéziától származó térképekkel)

történt***

nem történt***

Egyéb feltételek: A bemutatott terv szerint, a Geotermikus távfűtés vezetékek kiváltás nyomvonala 20 kV-os, 0,4 kV-os és közvilágítási földkábeleket közelít, keresztez! (Geodézia szerint! G-2, G-6, G-8, G-11 rajzon 20 kV keresztezés!) Az érintett helyeken rendkívül óvatos kézi munkavégzést (feltárást), a vonatkozó szabvány előírások (védőcső,...) betartását kérjük!

A 20 kV-os földkábelek biztonsági övezetét érintő szakasz munkálataihoz a fentiek értelmében az DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél **szakfelügyelet** biztosításának egyeztetését, megrendelését kérjük!
(Labádi Pál: 62/565-565/22-68)

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.demaszhalozat.hu oldalon:

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszámon.

Szeged, 2017.03. hó 01. nap

DÉMÁSZ Zrt. és/vagy a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviselőjében:

p.h.

Tárgyi nyilatkozat – a körülmények, jogszabályok és szabványok változatlansága esetén – a kiállításától számítva 1 évig érvényes.

Kertli Lajos

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6724 Szeged, Püszki út 42.
DHE006

1 db eredeti példányt átvettem, a nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, az előírtak teljesítését vállalom:

<olvasható név>

<aláírás>

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Puskás Réka

Puskás Réka

<olvasható név>

<aláírás>

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában:

Az erősáramú kábelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat kérjük betartani.

A villamos művek biztonsági övezetében tilalmakat és korlátozásokat kell betartani, illetve a biztonsági övezeten kívül korlátozva vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkül tájékoztatásul megadjuk a földben elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírást:

"Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35kV-nál nem nagyobb feszültségen 1m."

Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!

Az erősáramú szabadvezeték tartószerkezetének földalatti megközelítésénél kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabványok vonatkozó előírásait.

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában:

Az erősáramú szabadvezetékek keresztezése és megközelítése esetén kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabványok vonatkozó előírásait. Az erősáramú szabadvezetékkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezeték létesítése esetén, a fentiekén túl kérjük betartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is.

A légvezetékek biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed.

Mértéke:	1kV-ig	1m,
	35kV-ig	5m,
	200kV-ig	13m.

A légvezetékek biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4m-es magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Tárgyi létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) – sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló – átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából, kérjük írásban felkeresni közvilágítási berendezések esetén a DÉMÁSZ Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy karoly.lovass@demasz.hu és ferenc.wolf@demasz.hu), míg közcélú villamosmű esetén a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozasiroda@demasz.hu).

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért az építési engedély jogosultja a felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat az építési engedély jogosultja köteles megtéríteni!

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nyomvonalas közmű-egyeztetésre és szakfelügyelet megrendeléséhez rendelkezésre álló időpontjai:

Régió	Cím	Telefonszám	Rendelkezésre álló időpontok
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	79/ 523-577	K és Cs: 8:00-15:00
Baja	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	77/520-810	K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	66/524-400	H és Sz: 8.00-12.00
Szeged	6724 Szeged, Pulcz u. 42.	62/565-565	K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	76/515-900	Csütörtök 8.00-14.00

Ügyfélkapcsolat
száma:

2020397946

Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vázlatok) alapján egyeztetettük a(z)

Hódmezővásárhely, Tram train Informatikai vezeték kiváltás (Szőnyi-Andrássy-Bajcsy Zs. u.)

(Rajkszám: T-1, T-2, T-3, T-4, T-5)

elnevezésű létesítményt, annak kivitelezéséhez az alábbiak szerint hozzájárulunk.

A tervezett létesítmény, valamint a kivitelezés közbeni munkálatok DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. tulajdonú közcélú villamos művet vagy annak biztonsági övezetét * és/vagy DÉMÁSZ Zrt. tulajdonú közvilágítási berendezést vagy annak biztonsági övezetét *

⇒ érinti (pl. keresztez, párhuzamosan halad)*

⇒ nem érinti* (* a megfelelőket alá kell húzni)

Érintettség esetén, a hátoldalon található előírásokat kérjük figyelembe venni!

A tervezett létesítmény környezetében lévő középvezetékű földkábelek, illetve miatt – a munkálatok	IGEN****
megkezdése előtt – legalább 8 nappal a szakfelügyelet megrendelése kötelező:	NEM****
A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés és időpont-egyeztetés a nyilatkozat hátoldalán megadott elérhetőségeken és rendelkezésre álló időpontokban lehetséges a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Üzemeltetési Régiójában személyesen.	

(**** a megfelelő előírást be kell karikázni)

Az érintett hálózati berendezések szakági térképei vonatkozásában (***) a megfelelőt alá kell húzni)

adategyeztetés történt****adatszolgáltatás
történt***adatszolgáltatás
nem történt***

(geodéziától származó térképekkel)

Egyéb feltételek: A bemutatott terv szerint, az informatikai kiváltás nyomvonala **20 kV-os , 0,4 kV-os és közvilágítási földkábeleket közelít, keresztez!** (Geodézia szerint! T-2 rajzon 20 kV keresztezés!) Az érintett helyeken rendkívül óvatos kézi munkavégzést (feltárást), a vonatkozó szabvány előírások (védőcső,...) betartását kérjük!

A **20 kV-os földkábelek biztonsági övezetét érintő szakasz munkálataihoz** a fentiek értelmében az DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél **szakfelügyelet** biztosításának egyeztetését, megrendelését kérjük!
(Labádi Pál:62/565-565/22-68)

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.demaszhalozat.hu oldalon:

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszámon.

Szeged, 2017.03. hó 01. nap

DÉMÁSZ Zrt. és/vagy a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. képviseletében:

Tárgyi nyilatkozat – a körülmények, jogszabályok és szabványok változatlansága esetén – a kiállításától számítva 1 évig érvényes.

Kertli Lajos

p.h. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
6724 Szeged, Püzlő u. 42.
DHE066

1 db eredeti példányt átvettem, a nyilatkozatban foglaltakat elfogadom, az előírtak teljesítését vállalom:

<olvasható név>

<aláírás>

Puskás Réka

Puskás Réka

<olvasható név>

<aláírás>

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában:

Az erősáramú kábelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat kérjük betartani.

A villamos művek biztonsági övezetében tilalmakat és korlátozásokat kell betartani, illetve a biztonsági övezeten kívül korlátozva vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkül tájékoztatásul megadjuk a földben elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírást:

"Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkig terjed... 35kV-nál nem nagyobb feszültségen 1m."

Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!

Az erősáramú szabadvezeték tartószerkezetének földalatti megközelítésénél kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabványok vonatkozó előírásait.

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában:

Az erősáramú szabadvezeték keresztezése és megközelítése esetén kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabványok vonatkozó előírásait. Az erősáramú szabadvezetékkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezeték létesítése esetén, a fentiekben túl kérjük betartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is.

A légvezeték biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkig terjed.

Mértéke:

1kV-ig	1m,
35kV-ig	5m,
200kV-ig	13m.

A légvezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4m-es magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Tárgyi létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) – sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló – átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából, kérjük írásban felkeresni közvilágítási berendezések esetén a DÉMÁSZ Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy karoly.lovass@demasz.hu és ferenc.wolf@demasz.hu), míg közcélú villamosmű esetén a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozasiiroda@demasz.hu).

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért az építési engedély jogosultja a felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat az építési engedély jogosultja köteles megtéríteni!

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. nyomvonalas közmű-egyeztetésre és szakfelügyelet megrendeléséhez rendelkezésre álló időpontjai:

Régió	Cím	Telefonszám	Rendelkezésre álló időpontok
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	79/ 523-577	K és Cs: 8:00-15:00
Baja	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	77/520-810	K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	66/524-400	H és Sz: 8.00-12.00
Szeged	6724 Szeged, Pulcz u. 42.	62/565-565	K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	76/515-900	Csütörtök 8.00-14.00

KÖZMŰNYILATKOZAT **Adatszolgáltatás!**

Kiadva az **Invitel Zrt.** hivatalos helyiségében.

Dátum: **2017. január 5.**

Jelen vannak: **Invitel Zrt.** részéről:

K á v á s s y S á n d o r

Tervező részéről:

G É M K f t .

Tárgy: Hódmezővásárhely, TramTrain vízvezeték-, csatorna-, termálvíz vezeték-, informatikai vezeték kiváltás.

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos helyszínrajzot és kérte az Invitel Zrt. képviselőjét, hogy a tervre feltüntetni kívánt távközlési vezetékek, alépítmények helyét adja meg. Az Invitel Zrt. képviselője megtekintette a helyszínrajzot, a kért adatokat átadta, és az alábbi észrevételt teszi:

Nyilvántartásunk alapján a tervezett **víz, csatorna, termálvíz, informatikai** közművezeték (létesítmény) távközlési földfeletti légest, optikai kábelt, föld alatti alépítményt, földkábel:

KERESZTEZ

PÁRHUZAMOSAN HALAD

Keresztezés és párhuzamos haladás esetén:

Az elkészült engedélyezési tervek bemutatása alapján **Közmű-üzemeltetői Nyilatkozat** beszerzése szükséges (Invitel Zrt. / Nyilvántartási és Hálózatüzemeltetési Csoport, 6724 Szeged, Pf :17.). A Közmű-üzemeltetői nyilatkozat kiadásához 2 pld. tervdokumentációt kell benyújtani, a tervdokumentációnak tartalmaznia kell az átadott adatok alapján érintett távközlési hálózatot.

Alépítmény keresztezés esetén a keresztező közmű vezetékén kell védőcsövet elhelyezni, távközlési földkábel keresztezése esetén a távközlő kábelt is védőcsővel kell ellátni. Kérjük a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet pontos betartását! Az átadott adatok tájékoztató jellegűek.

Jelen Közműnyilatkozatunk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak költségeit. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműnyilatkozat és közmű-üzemeltetői Nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Szakhatóságok felé, a szakhatósági engedély, építési engedély kiadásához Közmű-üzemeltetői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Távközlési építmények keresztezése és megközelítése más nyomvonal jellegű építménnyel:

VÉDŐTÁVOLSÁGOK				
	Gázvezeték	Vízvezeték	Elektromos-földkábel	Kábel TV-földkábel
Keresztezés:	0,40m	0,60m	0,50m	0,20m
Megközelítés:	1,0m	0,70m	0,50m	0,50m

FIGYELEM:

Ez a Nyilatkozat **nem** pótolja a **Közmű-üzemeltetői Nyilatkozatot**, és nem jogosít fel távközlési létesítmények bármilyen felhasználására! Közműnyilatkozatunk 1 évig érvényes!

Megjegyzés:.....

Pusztai Zoltán
Egyeztetést kérő

invitel
Invitel Távközlési Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12069316-2-44
13

[Signature]
Egyeztető

Feladó: GÉM Kft
Címzett: "RozinkaA@mav.hu"; "szanto3j@mav.hu"
Másolatot kap: "szelesgeza@gemkft.eu"; "daridanoemi@gemkft.eu"
Tárgy: Hmvhely, Tram-train: informatika és távho kiváltás tervei-MÁV közmuegyeztetés (Bizber/Erosáram/Közzmu)
Dátum: 2017. március 1. 17:56:00
Mellékletek: [G-10 helyszínrajz.pdf](#)
[Geotermikus-átnézeti helyszínrajz.pdf](#)
[Informatika-átnézeti helyszínrajz.pdf](#)
[Jelmagyarázat.pdf](#)
[T-5 helyszínrajz.pdf](#)

Tisztelt Szántó József és Rozinka Arnold Úr!

Társaságunk készíti a Szeged-Hódmezovásárhely Tram-train, „Hódmezovásárhely villamos” miatti informatikai- és távfutési rendszer vezetékek kiváltási terveit a HVSZ Zrt. megbízása alapján.

Mellékelten megküldöm a tárgyi átnézeti és közmu helyszínrajzokat (G-10, T-5). A megküldött információk alapján kérjük szíveskedjenek a közmuegyeztetést elvégezni, amelyre a MÁV szolgáltatói hozzájárulása miatt van szükség. Várjuk válaszukat, kérdés esetén állunk rendelkezésükre. A felmerülő költségeket átutalással egyenlítjük ki.

Számlájuk elkészítéséhez szükséges cégalapadatok a következők:

Cégnév: GÉM Kft.

Cím: 6720 Szeged, Arany János utca 7.

Cégjegyzékszám: 06 09 000739

Adószám: 10490196-2-06

Bankszámlaszám: 11100406-10490196-01000003 (CIB Bank Zrt., Szeged)

Munkájukat előre is megköszönve,
Üdvözléttel,



Széles Géza - ügyvezető

Mobil: +36(30)968-8565

E-mail (iroda): szelesgeza@gemkft.eu

www.gemkft.eu



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG
SZEGED



Jegyzőkönyv száma: E – 104/2017-MÁV

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Szeged – Hódmezővásárhely Tram - Train informatikai- és távfűtési rendszer
vezeték kiváltások tervei.

- geotermikus távfűtő rendszer vezeték kiváltás (G-10)
- informatikai vezeték kiváltás (T-0)

Készült : 2017. március 02.
MÁV Zrt. TIZ Főnökség Szeged
Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Jelen vannak : Rozinka Arnold - MÁV Zrt. TIZ Főnökség Szeged
Széles Géza - GÉM Kft.

A rendelkezésre álló tervdokumentációk alapján a tervezett
nyomvonalas létesítmény
Társaságunk által üzemeltetett közművet / vízvezeték és csatorna /

NEM ÉRINT!

A kivitelezésnél szakközegünk jelenléte nem szükséges!


GÉM
Építész, Építő és Mélyépítő
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
6720 Szeged, Arany János u. 7.
tervező képviselője

kmf.


MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Szeged
Területi Ingatlankezelési és Zöldterület
Karbantartási Főnökség
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
MÁV Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG
SZEGED



Jegyzőkönyv száma: E – 104/2017-MÁV

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Szeged – Hódmezővásárhely Tram - Train informatikai- és távfűtési rendszer vezetékek kiváltások tervei.

- geotermikus távfűtő rendszer vezetékek kiváltás (G-10)
- informatikai vezetékek kiváltás (T-0)

Készült: 2017. március 02.
MÁV Zrt. TIZ Főnökség Szeged
Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Jelen vannak: Rozinka Arnold - MÁV Zrt. TIZ Főnökség Szeged
Széles Géza - GÉM Kft.

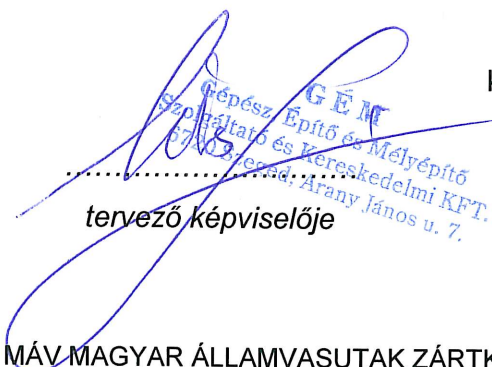
A rendelkezésre álló tervdokumentációk alapján a tervezett

nyomvonalas létesítmény

Társaságunk által üzemeltetett közművet / vízvezeték és csatorna /

NEM ÉRINT!

A kivitelezésnél szakközegünk jelenléte nem szükséges!


GÉM Kft.
Gépész, Építő és Mélyépítő
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
6720 Szeged, Arany János u. 7.
tervező képviselője

kmf.


MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Szeged
Területi Ingatlankezelési és Zöldterület
Karbantartási Főnökség
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.
MÁV Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30. • Telefon: +36 (62) 542-910 • Fax: + 36 (62) 542-911
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272